

POLYMAST

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ПРИМЫКАНИЙ В ПЛОСКИХ КРОВЛЯХ СО СТАРЫМ РУЛОННЫМ ОСНОВАНИЕМ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

РАМЕНСКОЕ 2022


Содержание

Лист	Название
л.2	Идентификатор материалов основного пирога кровли
л.3	Примыкание к парапету высотой не более 600мм
л.4	Примыкание к выходу на крышу
л.5	Внутренний водосток. Водоприемная воронка без надставного элемента.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Содержание	Лист
										1
			Изм.	Кол.	Лист	№ доз.	Подпись	Дата		

Идентификатор материалов основного пирога кровли

Мастика Polymast
Мастика Polymast
Армирующее полотно
Мастика Polymast
Рулонная кровля (существующая)
Арм.-ая ц.п стяжка – 40мм (существующая).

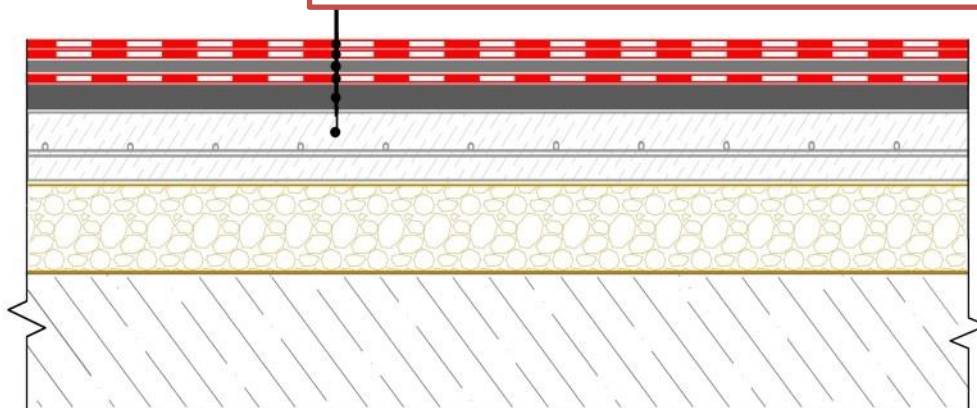


Стяжку основания под гидроизоляционный ковер армировать сеткой д.4 мм с яч. 100x100мм

№	Назначение слоя	Наименование рекомендованного материала
1	Финишный слой гидроизоляционного ковра	Мастика Polymast
2	Верхний слой гидроизоляционного ковра	Мастика Polymast
3	Армирующий слой	Армирующее полотно
4	Нижний слой гидроизоляционного ковра	Мастика Polymast
5	Существующее основание	Рулонная кровля (существующая)
6	Существующее основание	Арм.-ая ц.п стяжка – 40мм (существующая).
7	Существующий уклонообразующий слой	Существующий уклонообразующий слой
8	Несущее основание кровли	Железобетон

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	№	Идентификатор материалов основного пирога кровли						Лист
					Изм.	Кол.	Лист			Дата	2

Примыкание к парапету высотой не более 600мм

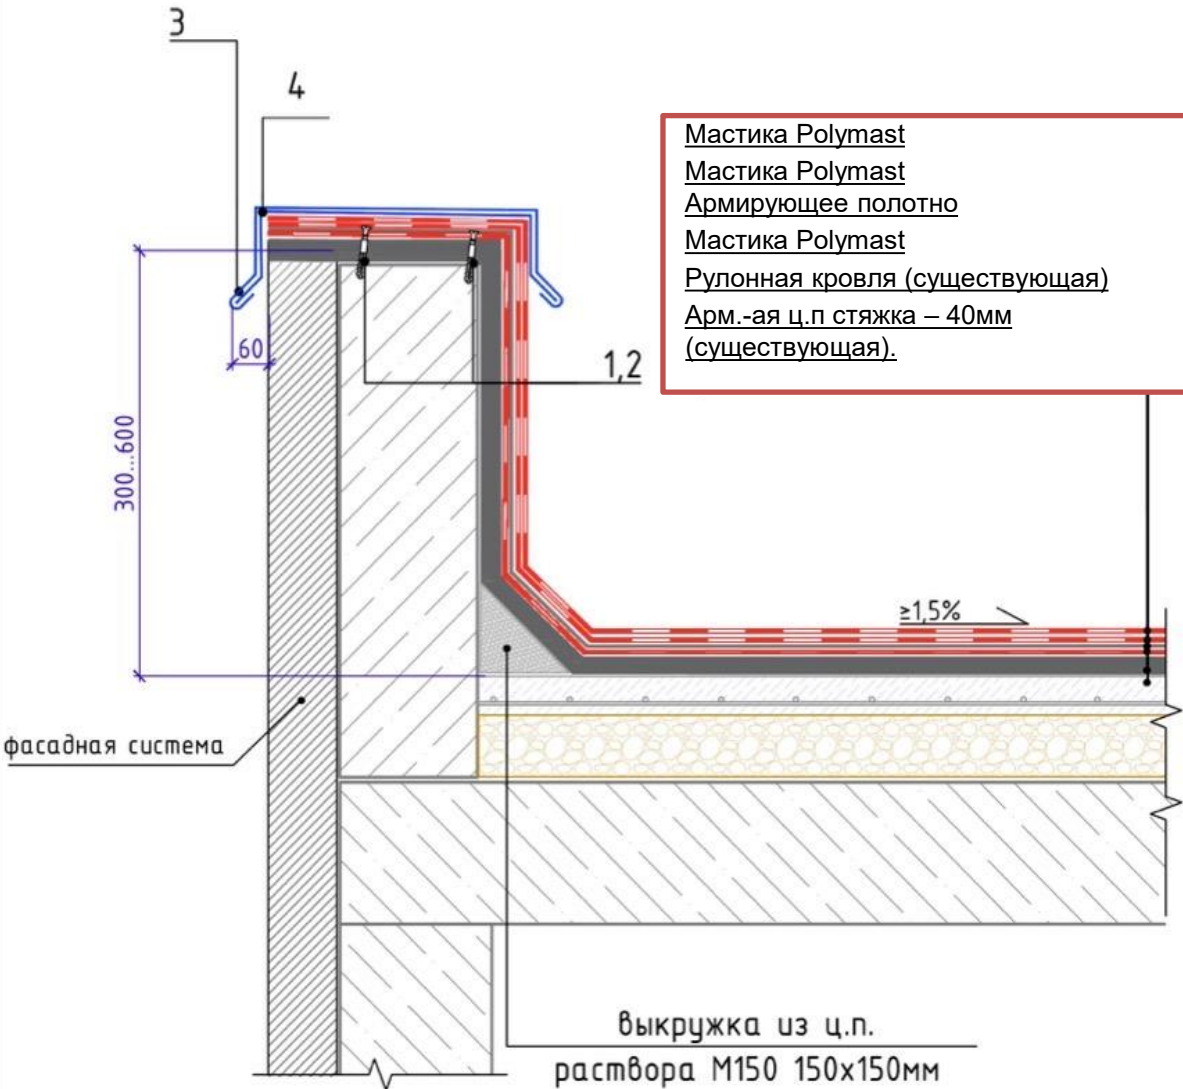


Спецификация

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Примечание
1	Саморез остроконечный 4,8х50	3,4	шт.	
2	Анкерный элемент 8х45	3,4	шт.	
3	Отлив из оцинкованной стали (колпак)	1,00	м.п.	
4	Крепежный элемент односторонний (костыль)	1,67	шт.	


Армирующее полотно располагается внахлест

Примыкание к выходу на крышу

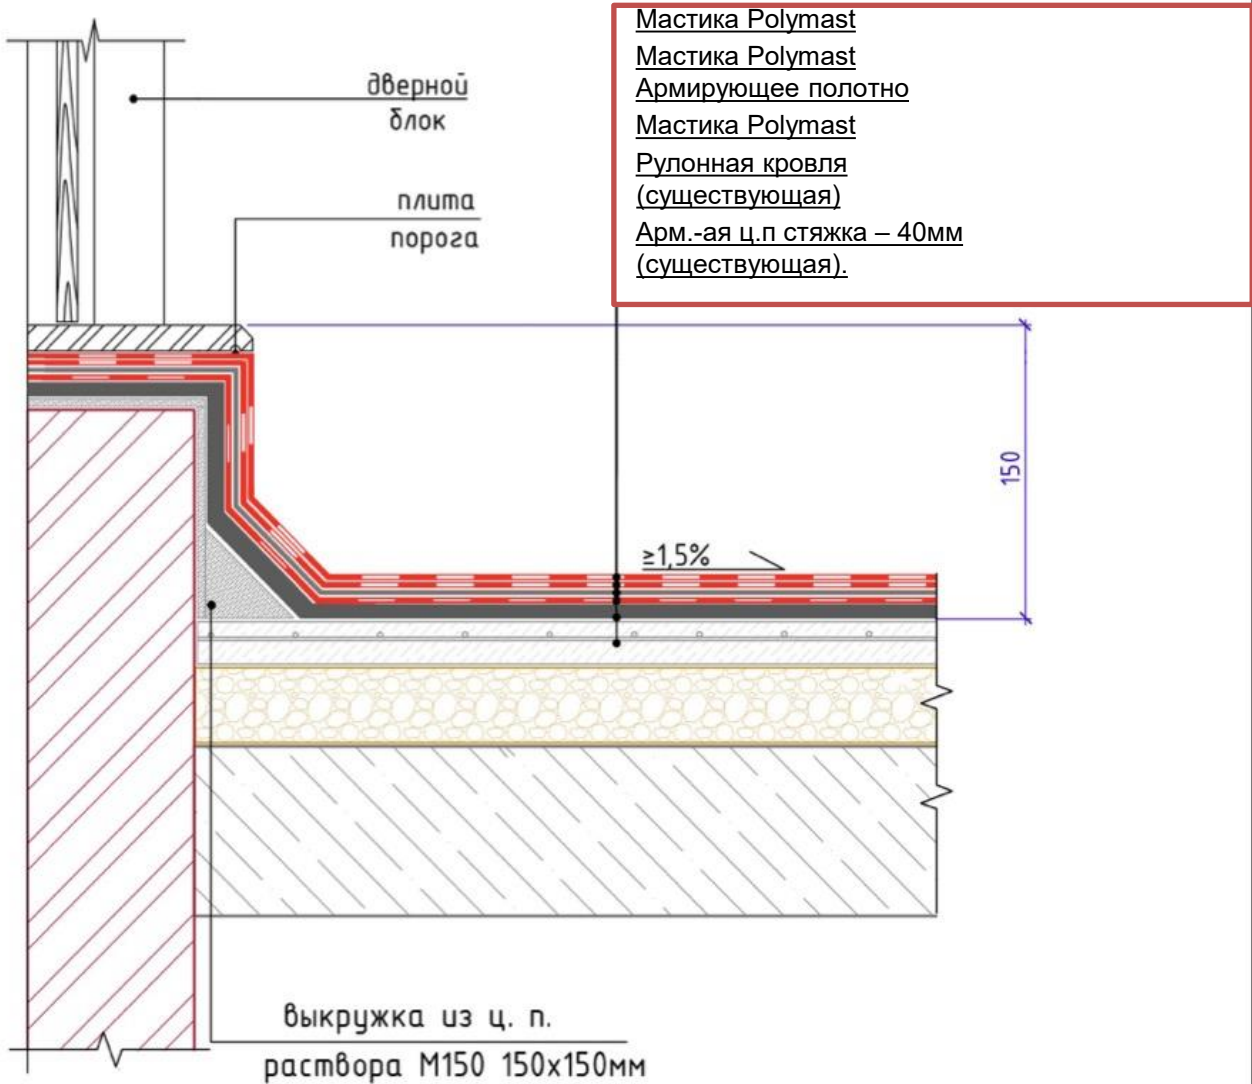

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	 выкружка из ц. п. раствора М150 150х150мм				Лист
			Примыкание к выходу на крышу				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Внутренний водосток. Водоприемная воронка без надставного элемента.

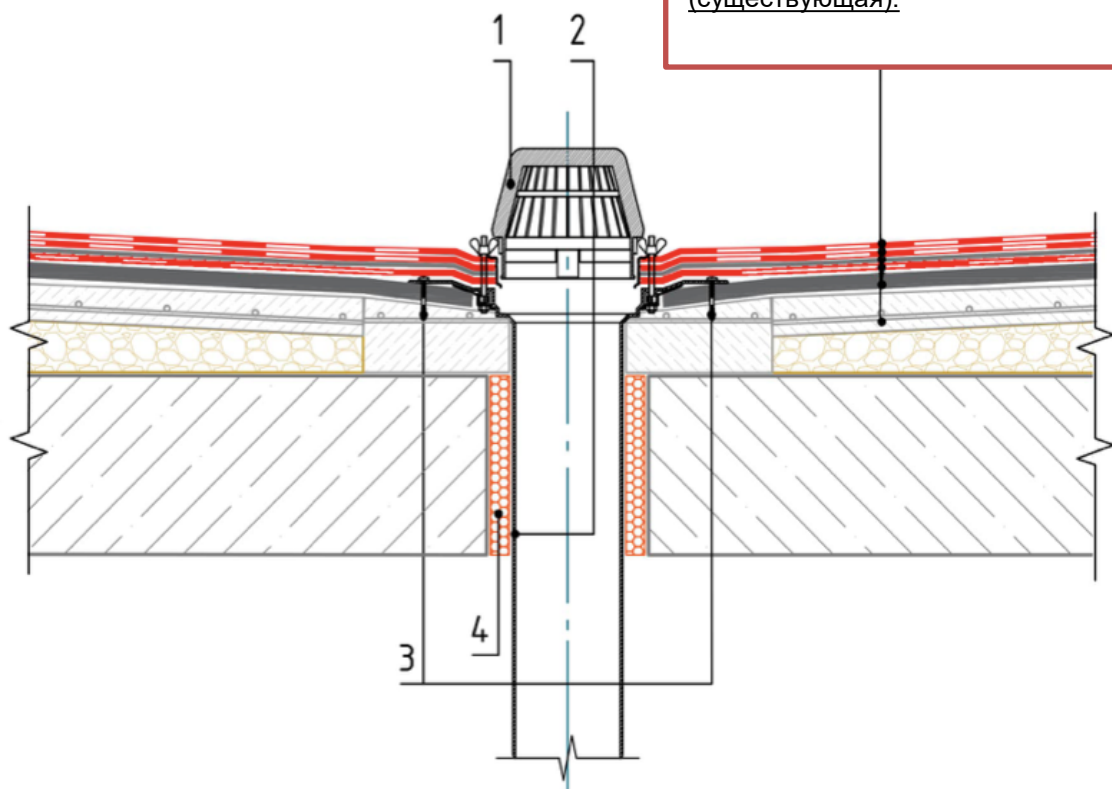

Мастика Polyplast
 Мастика Polyplast
 Армирующее полотно
 Мастика Polyplast
 Рулонная кровля
 (существующая)
 Арм.-ая ц.п. стяжка – 40мм
 (существующая).

Спецификация

Поз.	Наименование	Расход.	Ед.изм.	Примечание
1	Листоуловитель	1	шт.	
2	Водоприемная воронка	1	шт.	
3	Саморез остроконечный 4,8х50 с анкерным элементом 8х45	6	шт.	
4	Пена монтажная	по проекту	шт.	баллоны

1. Предусмотреть увеличение уклона до 5% в радиусе не менее 500мм вокруг воронки.
2. Рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30мм относительно уровня кровли.

Внутренний водосток. Водоприемная воронка
без надставного элемента.

Лист

5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата